

No: Dz2022200216



210021020170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 四川久远智能消防设备有限责任公司

产 品 型 号 名 称: JB-QB-JF999L-H 型消防联动控制器

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022200216


共 11 页 第 1 页

产品名称	消防联动控制器	型 号	JB-QB-JF999L-H		
认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司	检验类别	型式试验		
生 产 者	四川久远智能消防设备有限责任公司	生产日期	2022 年 1 月		
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2022 年 1 月 26 日		
样品数量	2 台	检验日期	自 2022 年 2 月 9 日 至 2022 年 4 月 19 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》				
检验项目	全部适用项目				
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2022 年 4 月 29 日				
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				


批准:



审核:



编制:



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022200216

共 11 页 第 2 页

认证委托人	四川久远智能消防设备有限责任公司		
通信地址	四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号		
联系电话	0816-3969216	传 真	0816-4683297

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022200216

共 11 页 第 3 页

产品内部照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2022200216

共 11 页 第 4 页

一、产品铭牌内容：

- 1) 产品名称：消防联动控制器
- 2) 型号：JB-QB-JF999L-H
- 3) 执行标准号：GB 16806-2006
- 4) 生产者：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 5) 生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 主要技术参数：额定工作电压：AC220V 50Hz
- 8) 软件版本号：V1.0
- 9) 接线端子标注：有
- 10) 警告用语：有
- 11) 产品制造日期和产品编号：有

二、产品特性描述：

- 1) 外形尺寸为 340mm×90mm×450mm；
- 2) 设备容量：具有 2 个回路，每个回路 200 个地址点；
- 3) 手动直接控制输出数量：6 组；
- 4) 手动总线联动控制输出数量：8 组；
- 5) 电池：单节容量：12V 2.8Ah，电池节数：2 节；
- 6) 外壳材质为金属；
- 7) 具有信息记录功能；
- 8) 具有屏蔽功能，能屏蔽部位；
- 9) 通过软件实现控制功能；
- 10) 采用总线通讯方式；
- 11) 配有打印机；
- 12) 采用液晶显示器显示信息；
- 13) 与 JB-QB-JF999L-H 型火灾报警控制器组装在同一机箱内；
- 14) 与以下产品配接工作：
四川久远智能消防设备有限责任公司生产的 JF-M21 型、JF-M321 型、JF-M321A 型输入模块，JF-M22 型、JF-M322 型、JF-M322A 型、JF-M324 型、JF-M325 型、JF-M326 型输入/输出模块，JF-M23 型、JF-M323 型输出模块，JF-XN22 型、JF-B312-Ex 型、JF-B312 型、JF-B312-B 型消火栓按钮和 JF-G343 型、JF-G343-Ex 型、JF-G344 型火灾声光警报器。

三、产品关键件描述：

电源
型号：BYF-PC03A
生产者：柏宜照明（上海）股份有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JB-QB-JF999L-H

No：Dz2022200216
共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备注
1	试验前检查	GB 16806-2006 5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	控制功能试验	GB 16806-2006 5.2.1	功 能 正 常。	合 格	/
3	故障报警功能试验	GB 16806-2006 5.2.2	功 能 正 常。	合 格	/
4	屏蔽功能试验	GB 16806-2006 5.2.3	功 能 正 常。	合 格	/
5	自检功能试验	GB 16806-2006 5.2.4	功 能 正 常。	合 格	/
6	信息显示与查询功能试验	GB 16806-2006 5.2.5	功 能 正 常。	合 格	/
7	电源功能试验	GB 16806-2006 5.2.6	功 能 正 常。	合 格	/
8	绝缘电阻试验	GB 16806-2006 5.13	1#试样电源插头与机壳间绝缘电阻值：大于1000M Ω 。	合 格	/
9	泄漏电流试验	GB 16806-2006 5.14	1#试样总泄漏电流值为0.182mA。	合 格	/
10	电气强度试验	GB 16806-2006 5.15	功 能 正 常。	合 格	/
11	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB 16806-2006 5.16	功 能 正 常。	合 格	/
12	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB 16806-2006 5.17	功 能 正 常。	合 格	/
13	静电放电抗扰度试验	GB 16806-2006 5.18	功 能 正 常。	合 格	/
14	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB 16806-2006 5.19	功 能 正 常。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司
产品型号：JB-QB-JF999L-H

No：Dz2022200216
共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备注
15	浪涌（冲击）抗扰度试验	GB 16806-2006 5.20	功 能 正 常。	合 格	/
16	电源瞬变试验	GB 16806-2006 5.21	功 能 正 常。	合 格	/
17	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB 16806-2006 5.22	功 能 正 常。	合 格	/
18	低温（运行）试验	GB 16806-2006 5.23	功 能 正 常。	合 格	/
19	恒定湿热（运行）试验	GB 16806-2006 5.24	功 能 正 常。	合 格	/
20	恒定湿热（耐久）试验	GB 16806-2006 5.25	功 能 正 常。	合 格	/
21	振动（正弦）（运行）试验	GB 16806-2006 5.26	功 能 正 常。	合 格	/
22	振动（正弦）（耐久）试验	GB 16806-2006 5.27	功 能 正 常。	合 格	/
23	碰撞试验	GB 16806-2006 5.28	功 能 正 常。	合 格	/

以下空白。

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2022200216

共 11 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合 格
功率放大器	CBA1G-250	合 格
组合天线	STLP 9128 D	合 格

3) 受试设备连接图

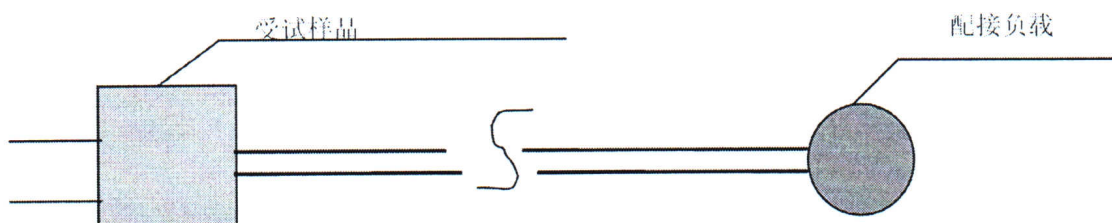

4) 试验布置示意图

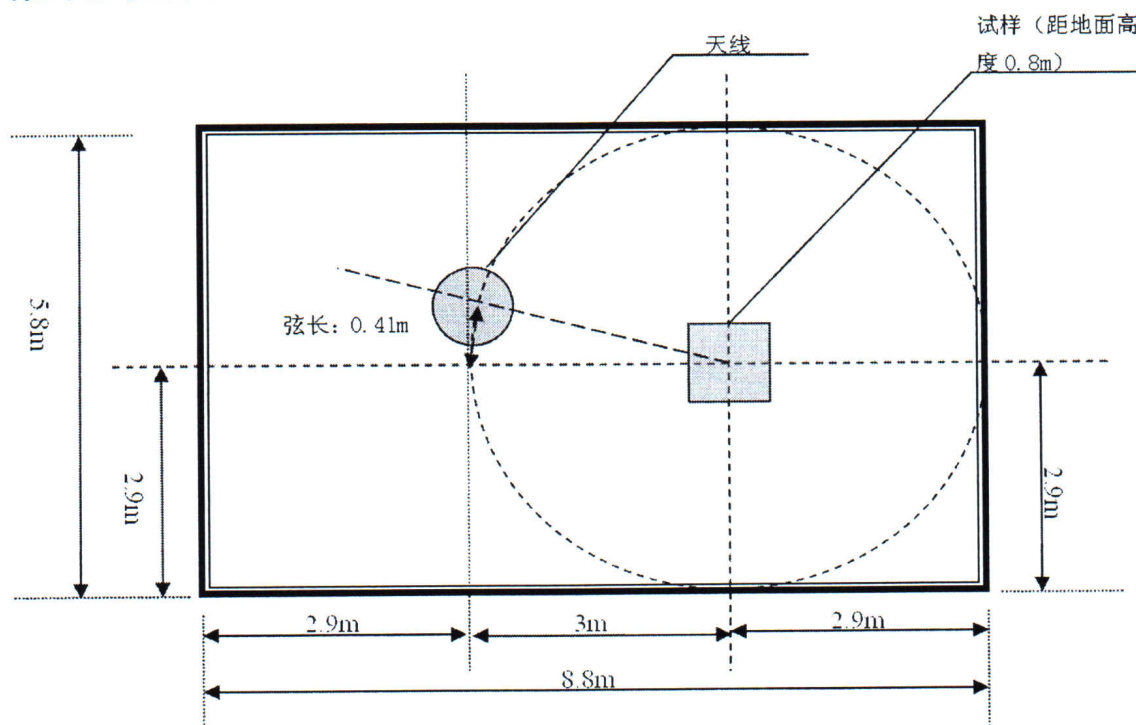

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2022200216

共 11 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合 格
电磁注入钳	KEMZ801	合 格
耦合/去耦网络	CDN M016	合 格

3) 受试设备连接图

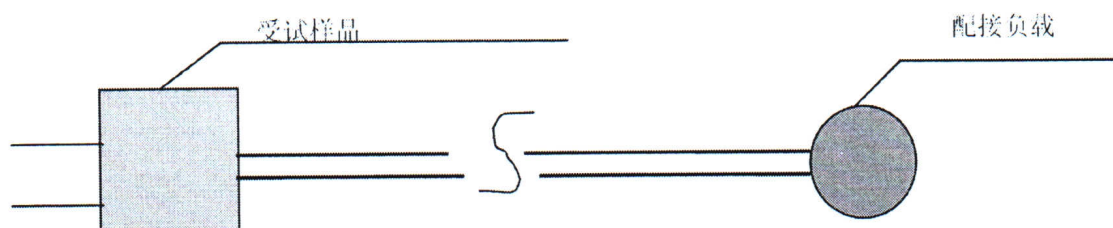

4) 试验布置示意图

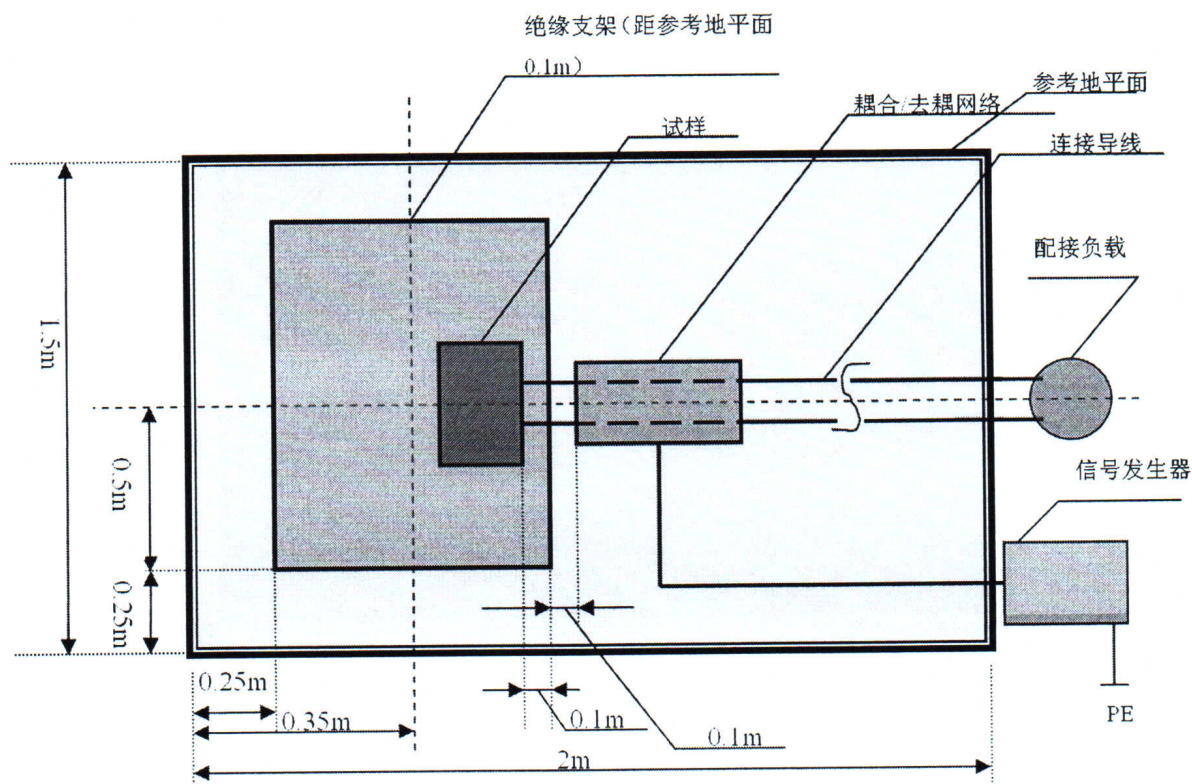

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022200216


共 11 页 第 9 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合 格

- 3) 受试设备连接图：

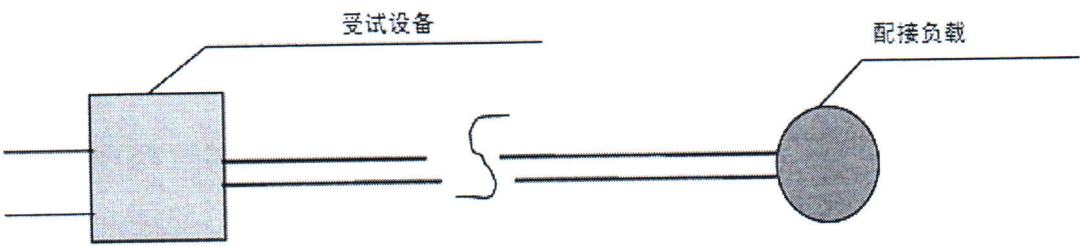

- 4) 试验布置示意图：

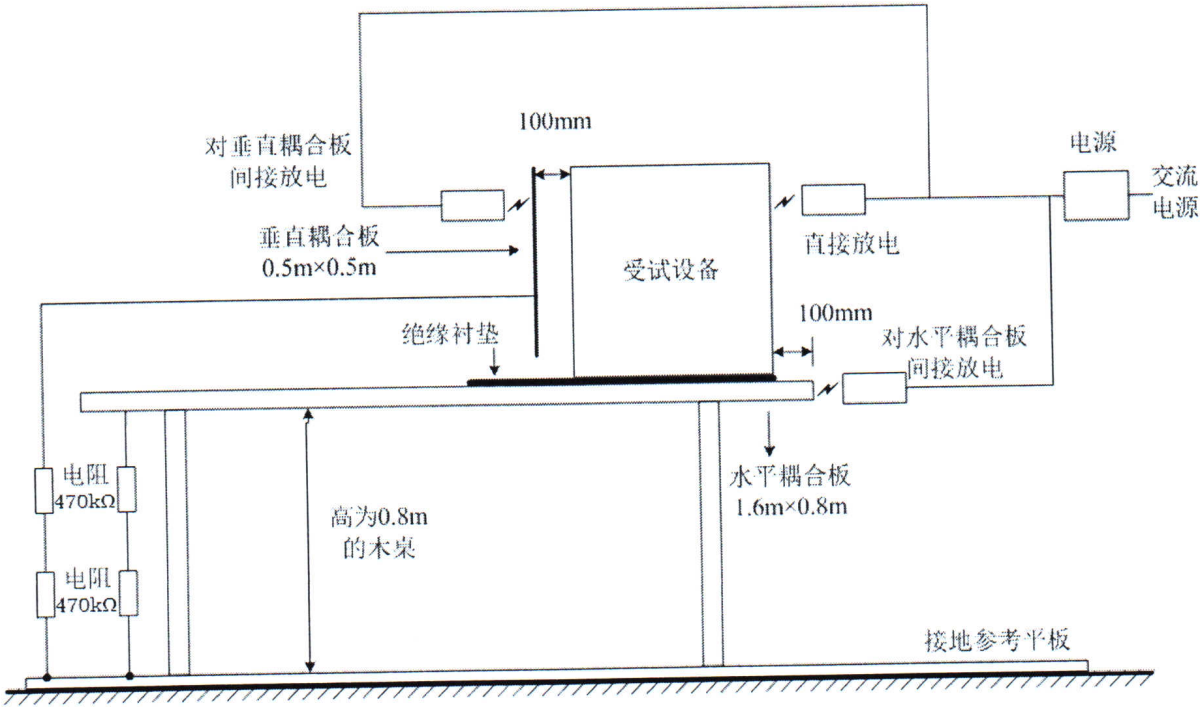

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2022200216

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

3) 受试设备连接图：

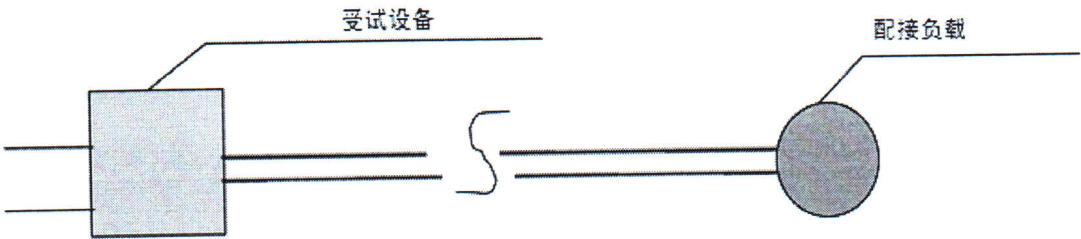

4) 试验布置示意图：

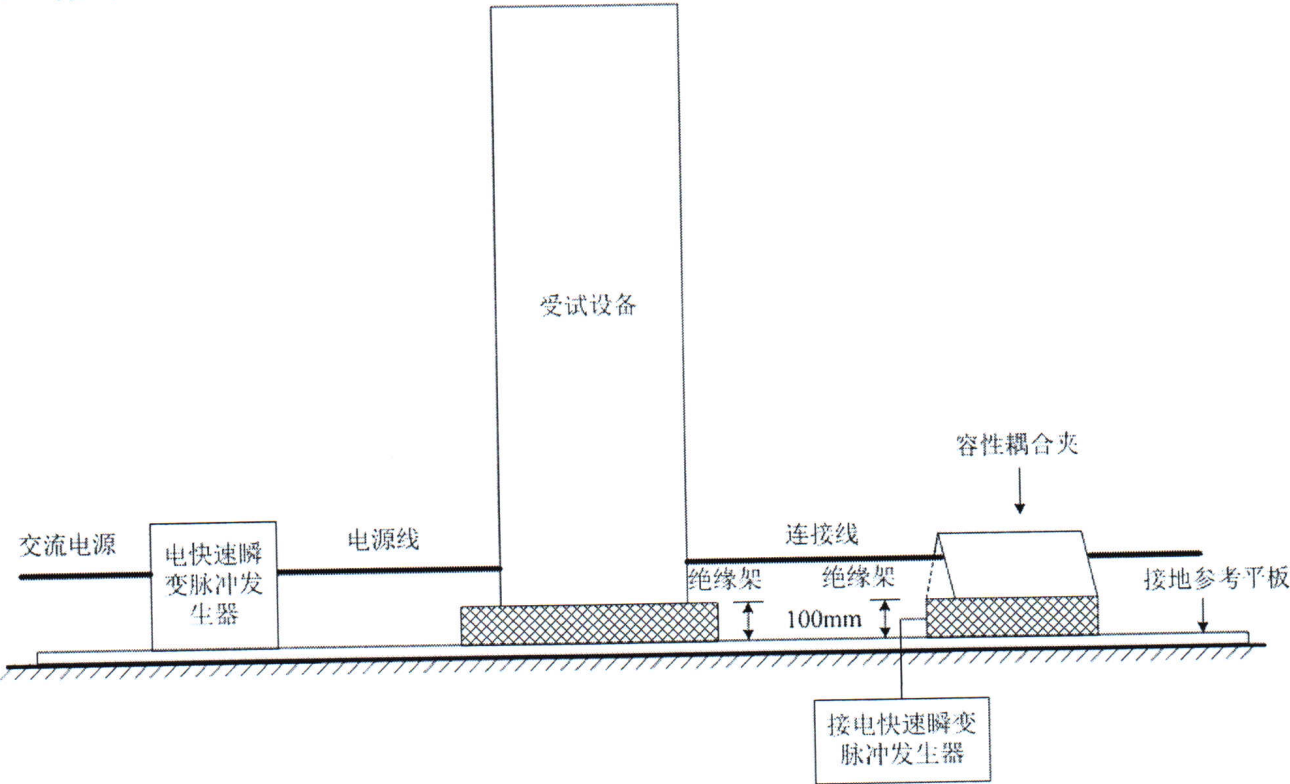

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

No：Dz2022200216

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

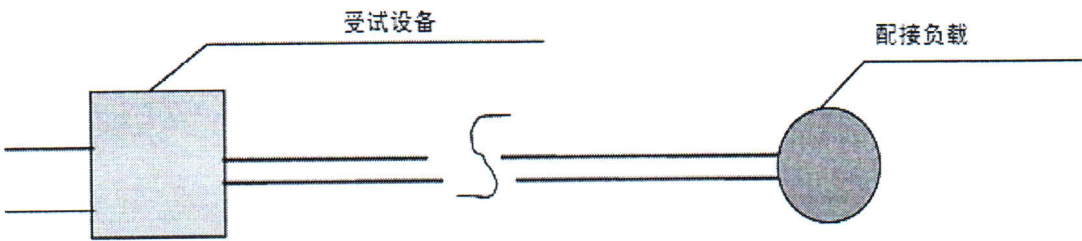

4) 试验布置示意图：

